# 2019) 전기기사 실기 과년도 1차 정오표[2019.1.17]

| 해당 페이지 | 정 오 표 (파랑색 글씨-수정된 부분) |
|---|---|
| **698페이지**<br>2018년 2회 실기과년도<br>1번 그림 | 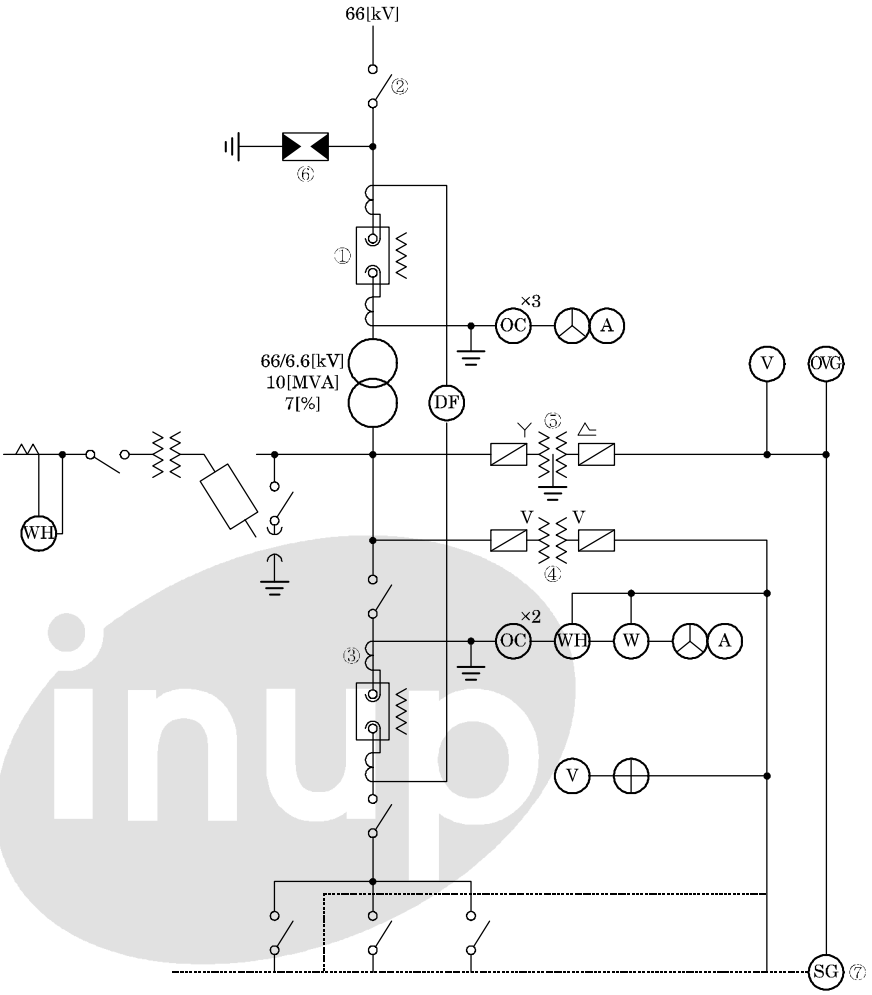 |
| **709페이지**<br>2018년 2회 실기과년도<br>16번 해설 | (2) • 계산 : 차단기의 단락전류 $I_s'$ 는 전류분배의 법칙을 이용하여<br>$I_{s1}' = I_s \times \frac{\%X_3}{\%X_1 + \%X_3} = 611.59 \times \frac{260}{232+260}$ 을 구한 후, 전류와 전압의 반비례를 이용해 154[kV]를 환산하면 차단기의 단락전류<br>$I_s' = 611.59 \times \frac{260}{232+260} \times \frac{77}{154} = 161.6[\mathrm{A}]$<br>• 답 : 161.6[A] |